

REGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU FILTRATION DE L'EAU POTABLE

JUILLET 2018

Capacité totale de filtration 22 710 m³ /jr (681 300/mois)

COMPTEUR EAU BRUTE (31 jours)	569 304	m ³
FILTRATION MOY. / JOUR (eau brute)	18 365	m ³
DISTRIBUTION DU RÉSEAU-FINIE (AIBR+ARC)	501 661	m ³
TOTAL EAU FINIE (membranes)	490 554	m ³
VENTE D'EAU / MUN. SATELLITES (32 jours)	70 527	m ³
VENTE D'EAU / RÉGIE DE L'ARC (32 jours)	162 017	m ³
VENTE D'EAU / COMMERCE MENSUELS (32 jours)	92 826	m ³
CONSOMMATION D'EAU DE LAVAGE	78 750	m ³
CONSOMMATION D'EAU FINIE (usagers de l'AIBR)	176 291	m ³

PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS (dosage)

	(kg)	
CHLORE	1 802	(3,63 ppm)
OXYGÈNE (m ³)	43 348	

RÉSULTATS MOYENNE DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES:

	BRUTE	POTABLE
TEMPÉRATURE	25,94	S/O
TURBIDITÉ	6,42	0,067
PH	7,86	7,45
CHLORE LIBRE	N/A	1,70
COULEUR	65,32	«1


REGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU

COMPARATIF: 2018 - 2017



(Mètre³)

MOIS	ANNEE 2018			ANNEE 2017		
	Capacité totale de filtration 22 710 m ³ /jr (681 300/mois)					
	COMPTEUR m ³	PLUS BASSE CONSOMMATION	PLUS HAUTE CONSOMMATION	COMPTEUR m ³	PLUS BASSE CONSOMMATION	PLUS HAUTE CONSOMMATION
	(eau finie des membranes)	Eau finie (jour)	Eau finie (jour)		(jour)	(jour)
JANVIER	337 655	8 970	10 892	328 861	8 061	12 246
FÉVRIER	310 319	9 003	11 914	319 055	9 402	11 603
MARS	355 145	9 341	12 916	366 898	9 022	11 693
AVRIL	311 893	8 824	12 203	336 811	9 358	12 639
MAI	395 959	10 843	16 234	352 732	10 463	13 413
JUIN	402 336	10 357	15 783	392 250	10 911	17 353
JUILLET	490 554	13 412	18 872	414 654	10 964	16 779
AOÛT				421 401	12 036	16 606
SEPTEMBRE				434 207	11 481	18 786
OCTOBRE				432 793	11 890	17 195
NOVEMBRE				355 969	8 639	13 431
DECEMBRE				337 551	8 624	12 841
	2 603 861			4 493 182		
	COMMERCES MENSUELLES	RÉGIE DE L'ARC	CONSOMMATION SATELLITES	COMMERCES MENSUELLES	RÉGIE DE L'ARC	CONSOMMATION SATELLITES
JANVIER	63 697	146 989	63 165	42 037	155 755	59 950
FÉVRIER	55 893	113 331	44 728	39 669	97 920	39 611
MARS	48 091	100 291	43 063	45 227	137 552	43 773
AVRIL	40 343	148 509	50 867	53 992	107 479	47 611
MAI	67 119	111 109	62 016	30 222	120 392	55 624
JUIN	47 672	124 007	55 318	51 578	136 021	57 509
JUILLET	92 826	162 017	70 527	66 384	130 000	56 995
AOÛT				98 211	155 000	61 203
SEPTEMBRE				114 022	150 000	56 748
OCTOBRE				122 808	125 000	44 915
NOVEMBRE				89 508	127 246	49 287
DECEMBRE				43 181	80 604	36 269
	415 641	906 253	389 684	796 839	1 522 969	609 495

CHLORE LIBRE - JUILLET 2018

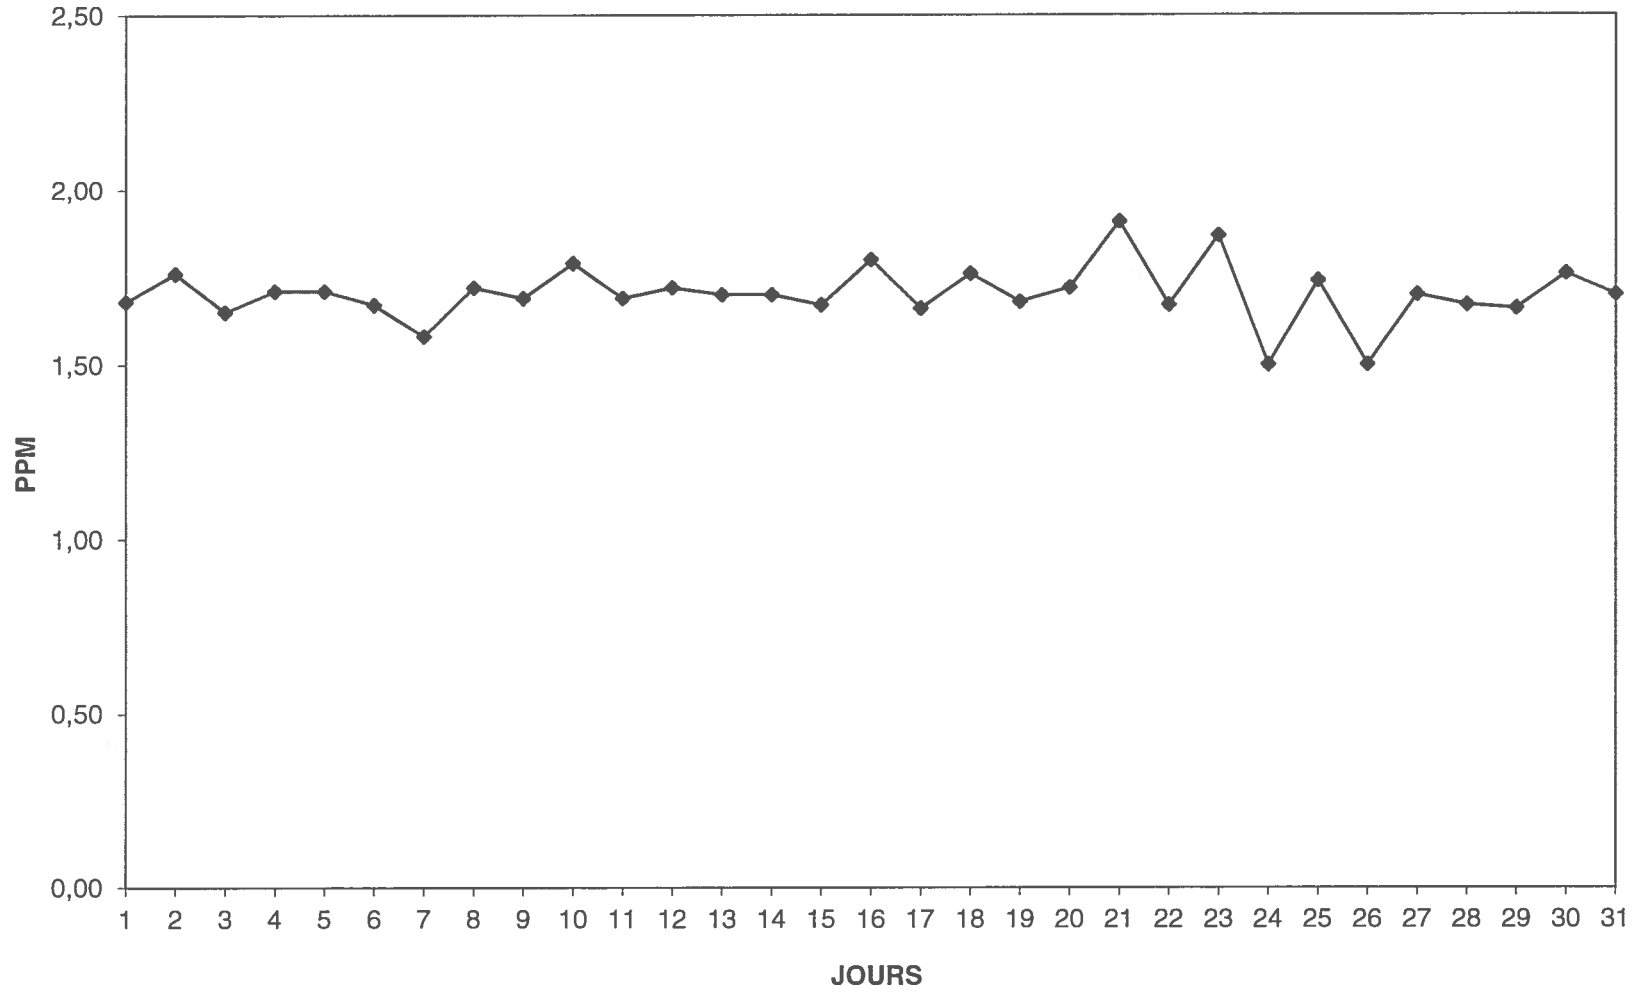


pH MOYEN PAR JOUR - JUILLET 2018

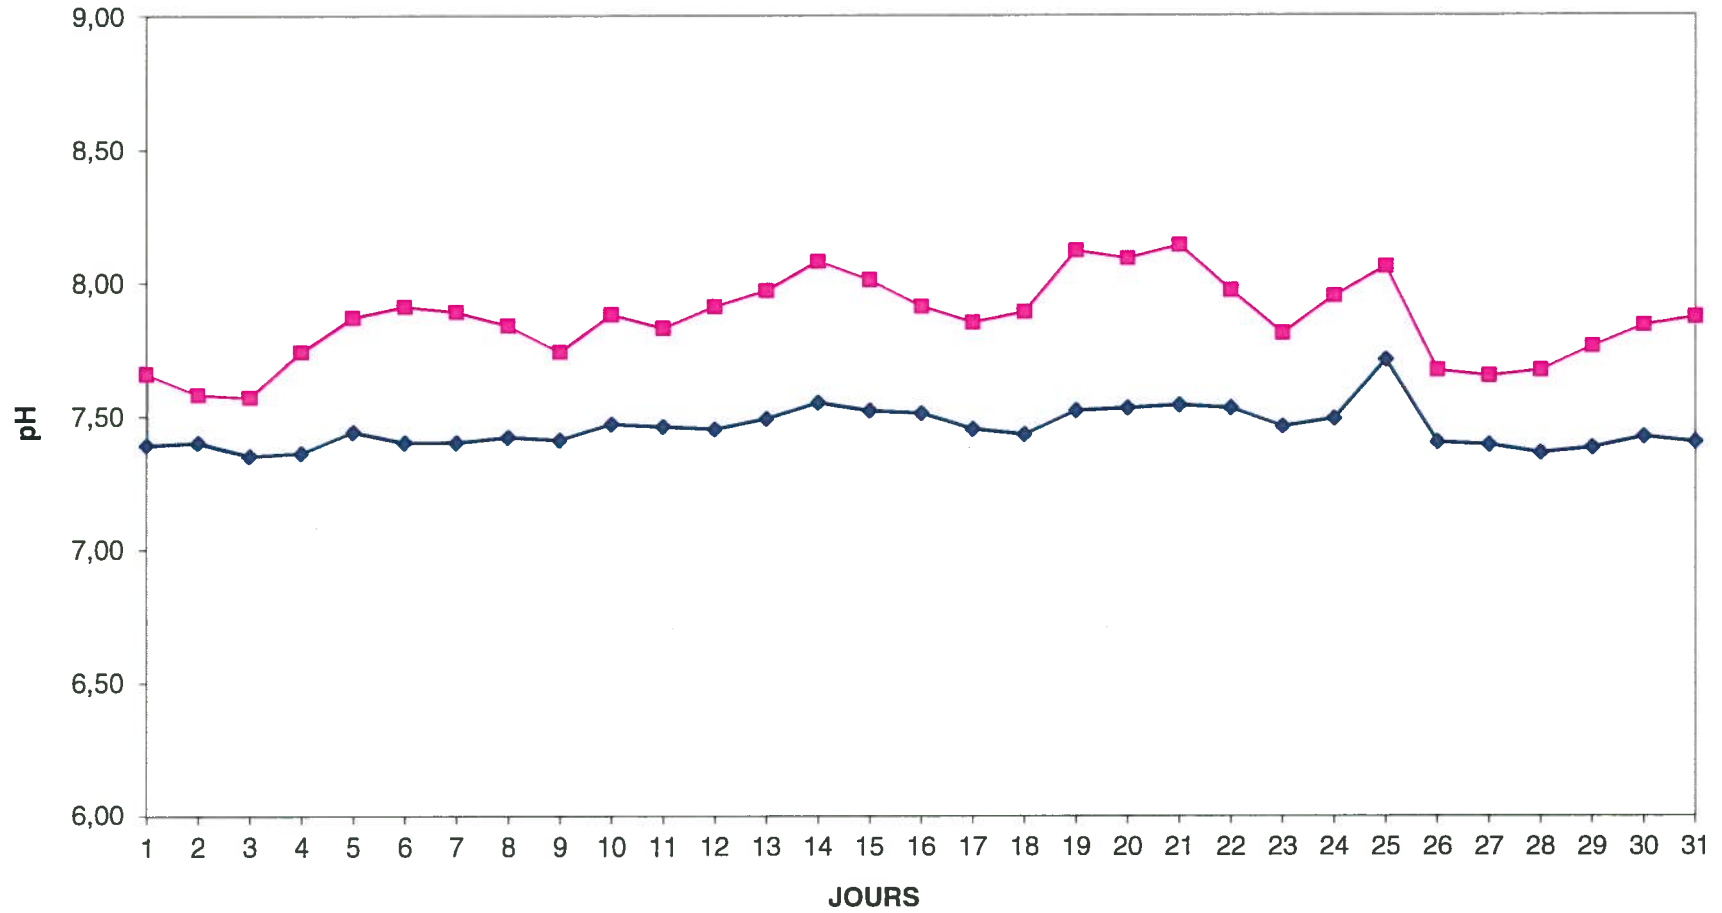


AUCUNE NORME

TURBIDITÉ MOYENNE - JUILLET 2018

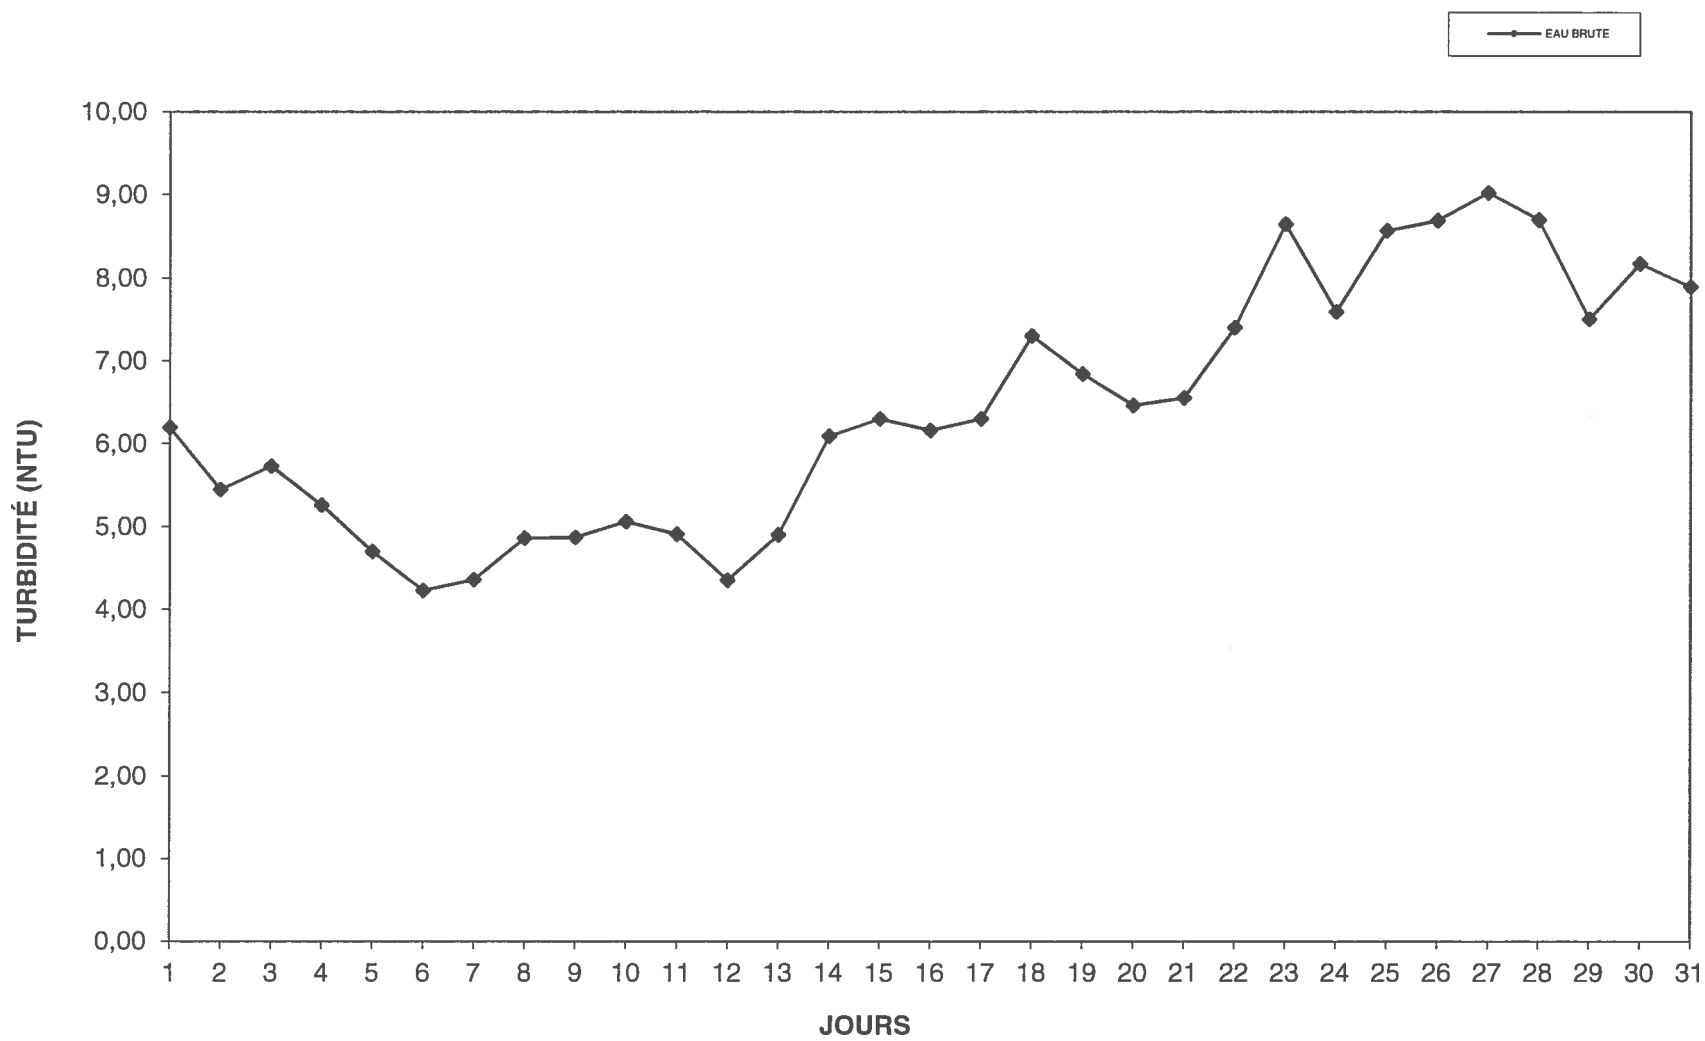


TURBIDITÉ MOYENNE - JUILLET 2018


—●— Eau fine

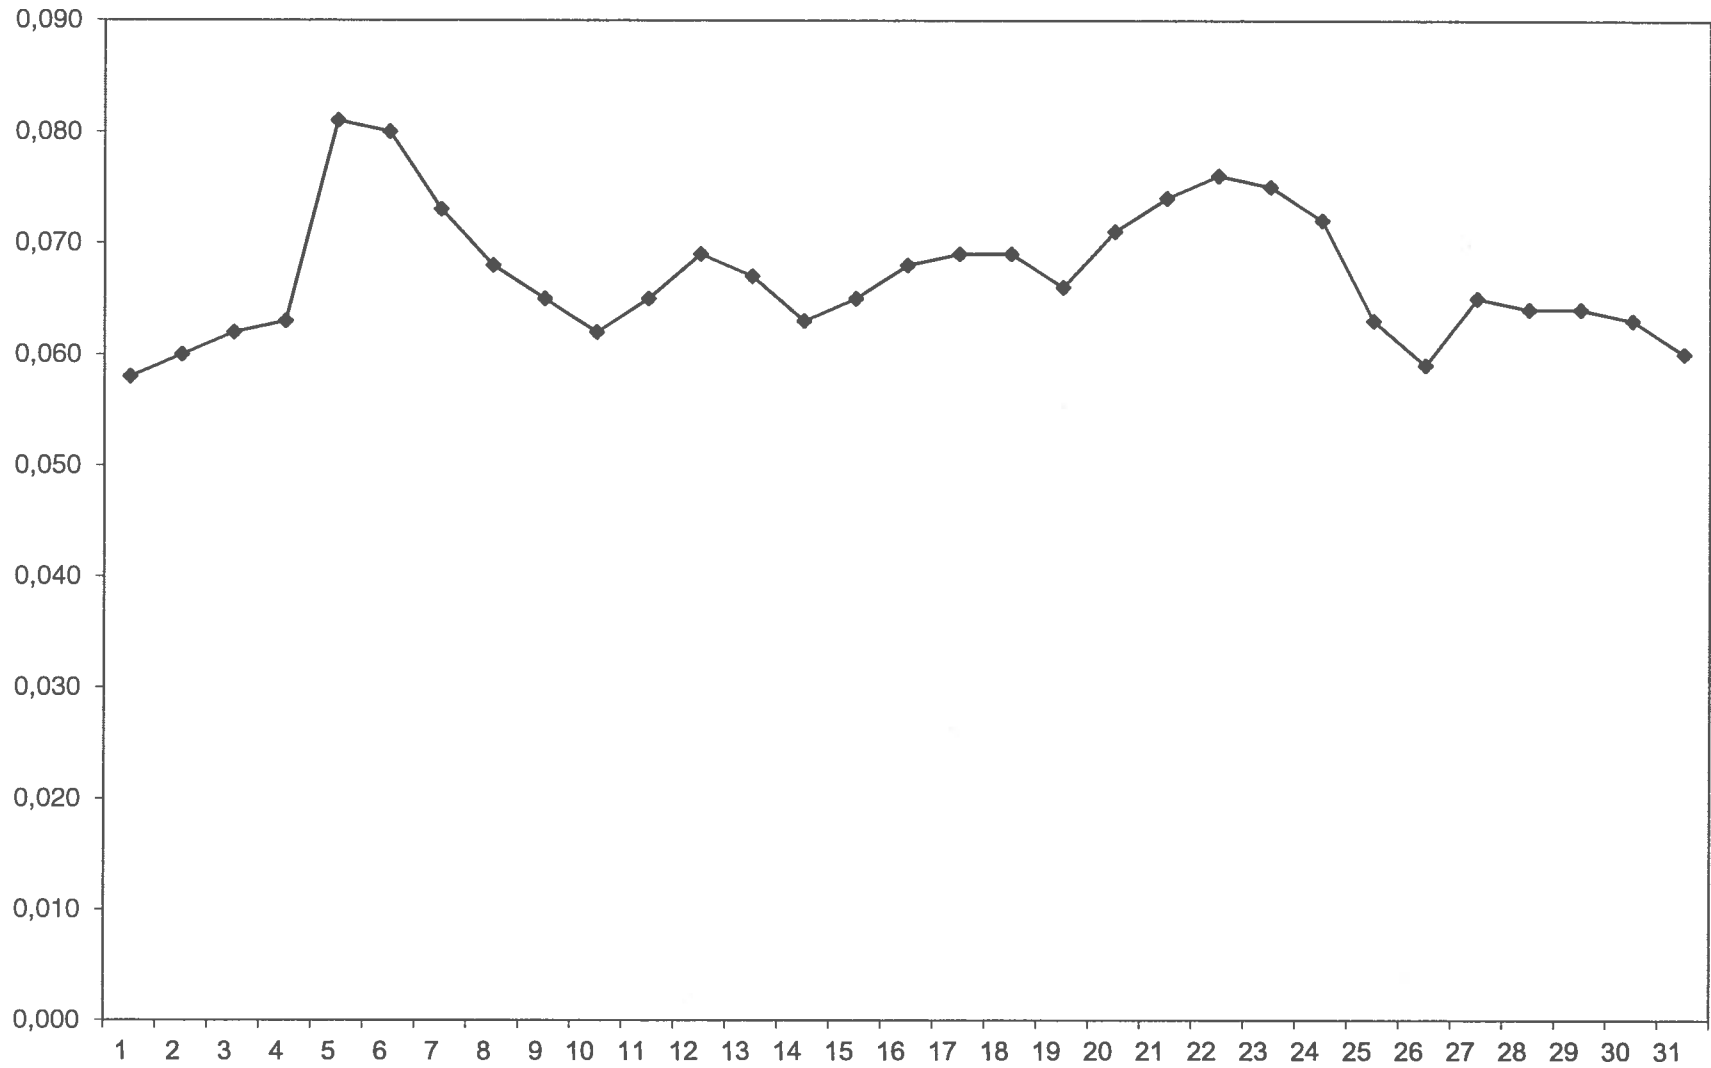


COULEUR MOYENNE - JUILLET 2018

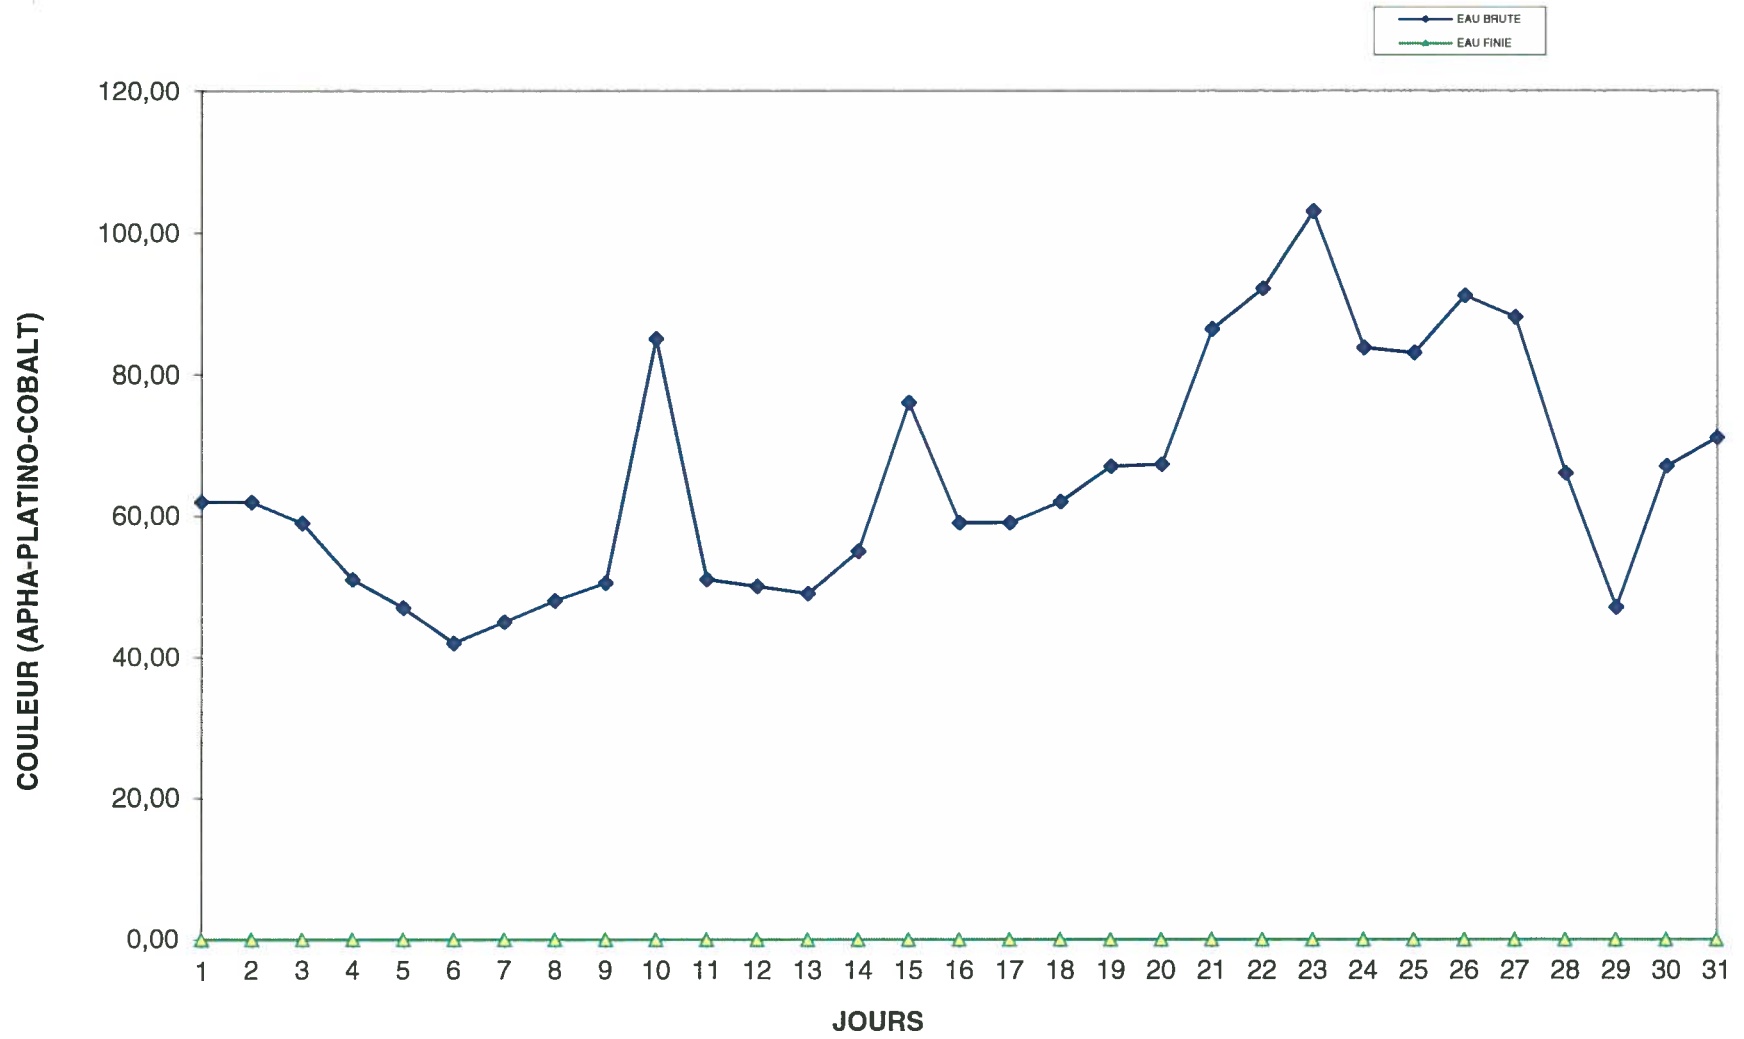

EAU FILTRÉE - JUILLET 2018

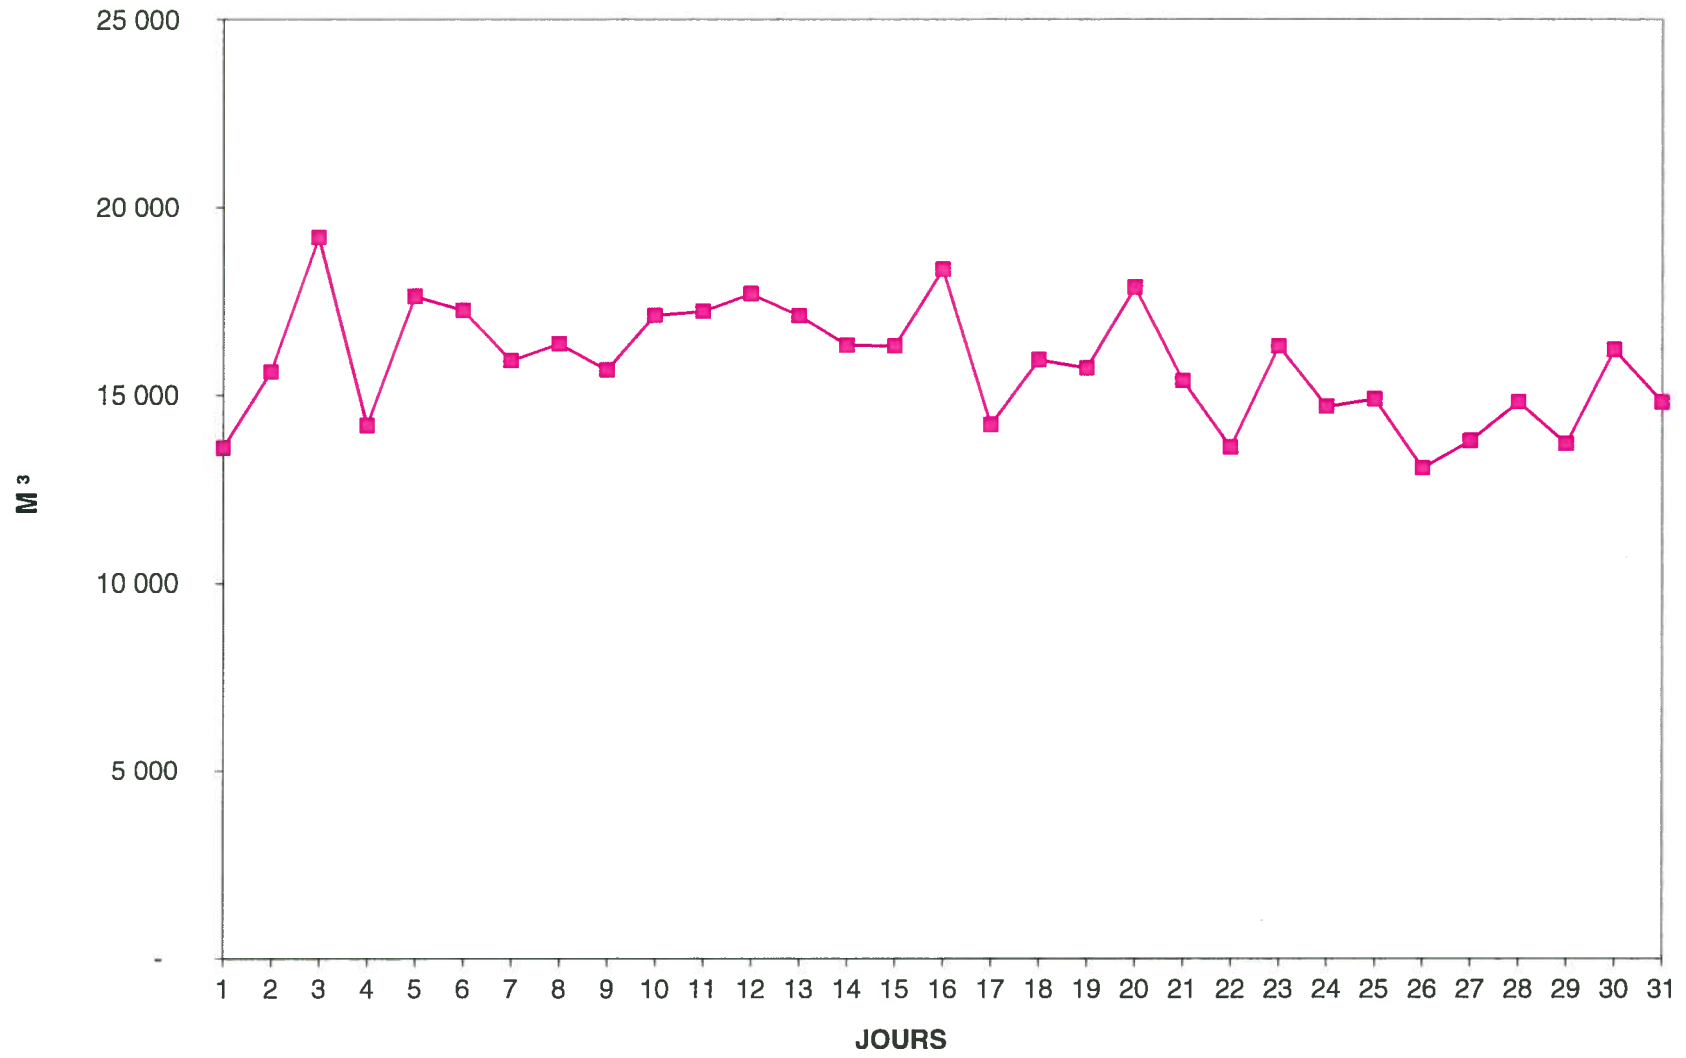

DÉBIT EAU BRUTE - JUILLET 2018

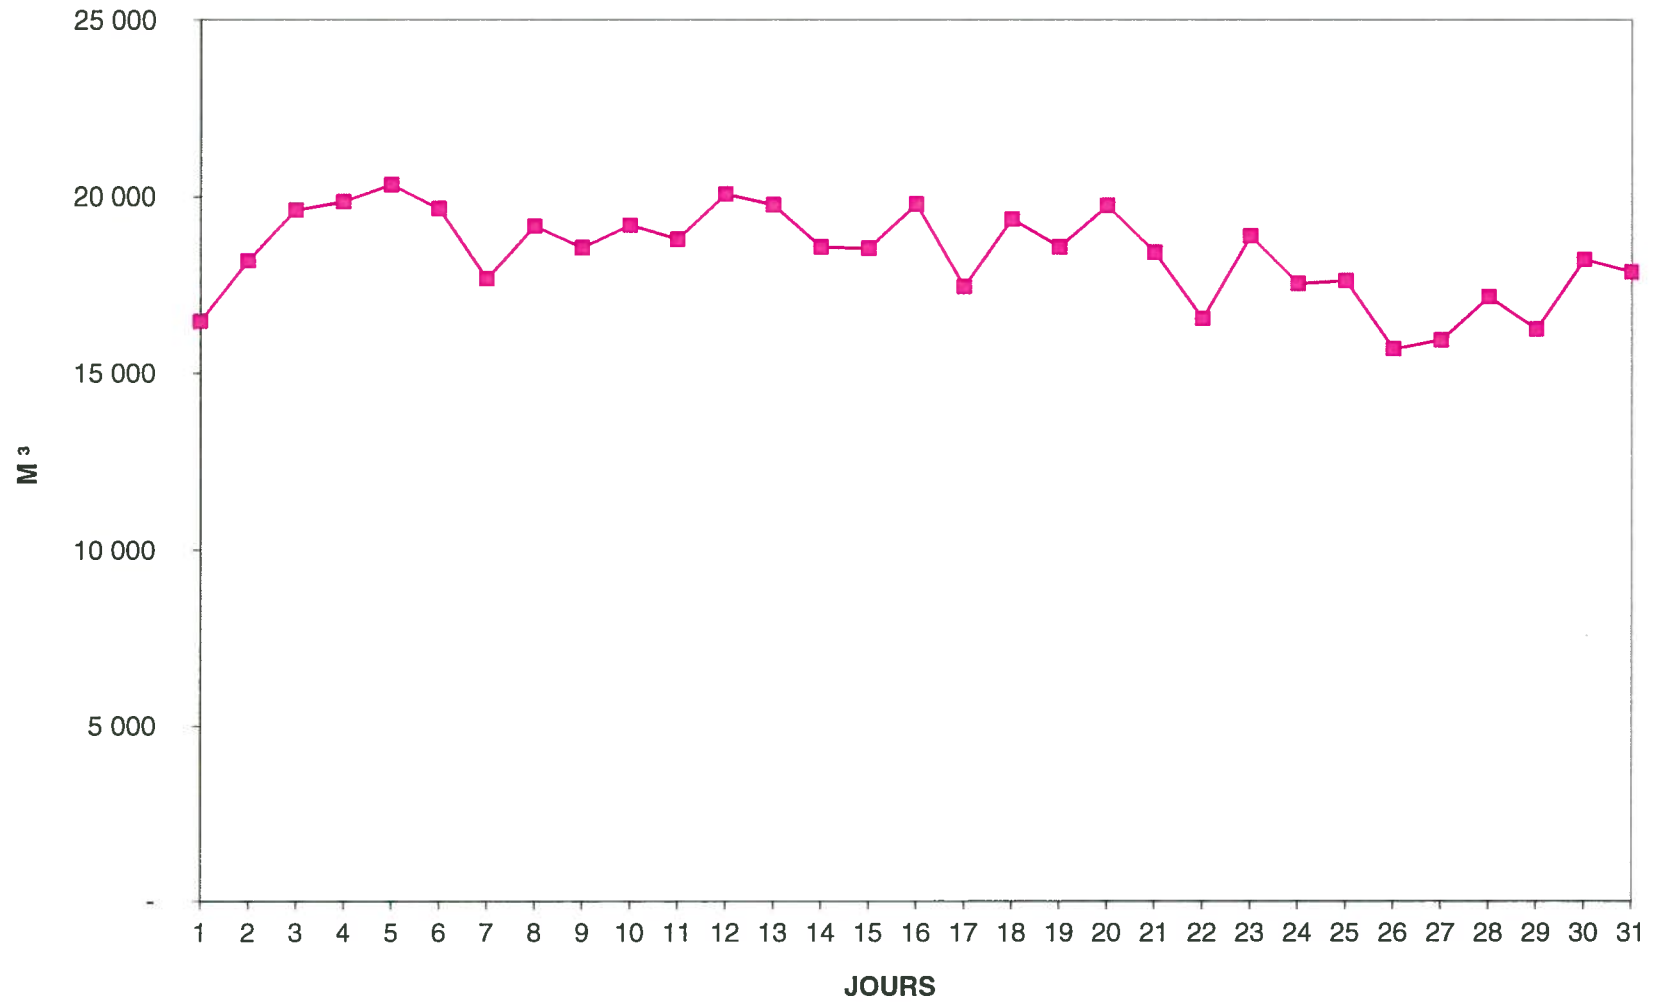

EAU FINIE AIBR - ARC - JUILLET 2018

